

检 测 报 告

产 品 名 称:	LED 串灯
产 品 型 号:	DC, AL, BAT, BT, C, CL, D, W, WT, GJ, SD, SR, SOR, LX, TL, USB, GJ010XX, DAH201
申 请 商:	台州市台利灯饰有限公司
地 址:	浙江省台州市临海市东胜镇彩灯创业园 11 幢 2 单元 2 楼
检 验 标 准:	GB 7000.1-2015
检 验 类 别:	委托试验

东莞市北测检测技术服务有限公司
Dongguan NTEK Testing Service Co., Ltd.

检测报告

报告编号: DGH230329015Y
申请人: 台州市台利灯饰有限公司
地址: 浙江省台州市临海市东港镇彩灯创业园 11 幢 2 单元 2 楼
制造商: 台州市台利灯饰有限公司
地址: 浙江省台州市临海市东港镇彩灯创业园 11 幢 2 单元 2 楼
产品名称: LED 串灯
规格型号: DC, AX, BAT, BT, C, CL, D, W, WT, GJ, SD, SR, SOR, LX, TL, USB, GJ010XX, DAH201
型号差异: 所有型号只是型号名和颜色不同, 其他均相同。
电气参数: DC 5V, 3A
商 标: 创意艺
检测标准: GB 7000.1-2015 «灯具 第1部分: 一般要求与试验»
检测类型: 委托试验
检测项目: 1. 标记, 2. 绝缘电阻和电气强度。
收样日期: 2023-03-29
检测日期: 2023-03-29 至 2023-03-31
出证日期: 2023-03-31
试验结果: 合格

备注:

1. 报告没有检测实验室的书面批准不可部分复制。
2. 委托检测结果仅对所检测样品负责。
3. 报告无“检测专用章”或检测单位公章无效。
4. 报告无主检、审核章无效。

检测实验室: 东莞市北测检测技术服务有限公司

地 址: 广东省东莞市松山湖区科技八路 1 号 3 栋 101、401 室
检测场所: 广东省东莞市松山湖区科技八路 1 号 3 栋 101、401 室
电话: +86-0769-23301618
传真: +86-0769-23301618

主检:

丁健敏

丁健敏

审核:

简志峰

简志峰

批准:

杨俊成

杨俊成



测试项目清单:


编号	检测项目	技术要求	结果判定
1	第 3 章 标记	GB 7000.1-2015	合格
2	第 10 章第 2 条: 绝缘电阻和电气强度	GB 7000.1-2015	合格
分包情况: 是否有分包到其它实验室的情况: ☐是 ☒否 如果有, 详细描述分包的项目和信息: 试验项目: -- 分包实验室信息: -- 分包报告编号: -- 测试型号: 本次申请的主型号 DC 与图 1 型号 AX, BAT, BT, C, CL, D, W, WT, GJ, SD, SR, SOR, LX, TL, USR, GJ0100X, DAH201 的差别仅仅只是型号命名不同, 本次仅对上述型号 DC 进行了测试。 备注: 其中报告中的 P 表示检测项目合格, F 表示检测项目不合格, N 表示检测项目不适用检测样品。			

GB 7000.1			
条款	标准要求	试验结果	判定
5(3)	标记		P
5(3.2)	灯具上的标记		P
	标志的位置		P
	符号/文本的格式		P
5(3.3)	附加内容		P
	说明书所用的语言		N
5(3.3.1)	混合式灯具		N
5(3.3.2)	以 Hz 为单位的标称频率		N
5(3.3.3)	工作温度		N
5(3.3.4)	符号或警告注意事项		N
5(3.3.5)	接线图		N
5(3.3.6)	附件备件		N
5(3.3.7)	金属卤化物灯灯具的警告		N
5(3.3.8)	手灯具的限制		N
5(3.3.9)	功率因数和电源电流		N
5(3.3.10)	适于室内使用		P
5(3.3.11)	使用感热控制装置的灯具		N
5(3.3.12)	带固定安装式灯具的警告		N
5(3.3.13)	防护罩的说明		N
5(3.3.14)	电源种类的符号	—	P
5(3.3.15)	插座额定电流		N
5(3.3.16)	是安装件使用的灯具		N
5(3.3.17)	Y 型、Z 型和一些 X 型连接的安装说明书		N
5(3.3.18)	用 PVC 制造的非普通灯具		N
5(3.3.19)	说明书内应明确声明保护导体电流		N
5(3.3.20)	不打算安装在杆臂范围内的墙壁安装且可调节灯具, 应提供其正确安装建议的信息		N
5(3.3.21)	提供不可替换光源和非用户替换光源信息		P
	警告符号		N
5(3.3.22)	时可控灯具, 提供绝唯类别		N
5(3.4)	防水试验		P
	用汽油试验		P
	试验后字迹清晰		P

GB 7000.1			
条款	标准要求	试验结果	判定
	标识固定		P
14(10)	绝缘电阻和电气强度		P
14(10.2.1)	绝缘电阻试验		P
	软线软线用金属箔包裹或用金属棒代替 $\Phi(\text{mm})$		N
	绝缘电阻 (M Ω) :		N
	SELV:		P
	—不同极性的载流部件之间.....:		N
	—载流部件与安装表面之间.....:	>100 M Ω	P
	—载流部件与灯具的金属部件之间.....:	>100 M Ω	P
	—软线固定如夹紧处软线或软线的外表面和可触 及金属部件之间.....:		N
	—第 5 章规定的绝缘衬套.....:		N
	非 SELV:		N
	—不同极性的带电部件之间.....:		N
	—带电部件与安装表面之间.....:		N
	—带电部件与灯具的金属部件之间.....:		N
	—通过开关动作可以成为不同极性的带电部件之 间.....:		N
	—软线固定如夹紧处软线或软线的外表面和可触 及金属部件之间.....:		N
	—第 5 章规定的绝缘衬套.....:		N
14(10.2.2)	电气强度试验		P
	模拟灯		N
	带触发器的灯具工作 30s 试验后		N
	带手动触发器的灯具		N
	试验电压 (V) :		N
	SELV:		P
	—不同极性的载流部件之间.....:		N
	—载流部件与安装表面之间.....:	500V	P
	—载流部件与灯具的金属部件之间.....:	500V	P

GB 7000.1			
条款	标准要求	试验结果	判定
	— 软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可触及金属部件之间.....		N
	— 第 5 章规定的绝缘衬套.....		N
	非 SELV:		N
	— 不同极性的带电部件之间.....		N
	— 带电部件与安装表面之间.....		N
	— 带电部件与灯座的金属部件之间.....		N
	— 通过开关动作可以成为不同极性的带电部件之间.....		N
	— 软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可触及金属部件之间.....		N
	— 第 5 章规定的绝缘衬套.....		N

铭 牌

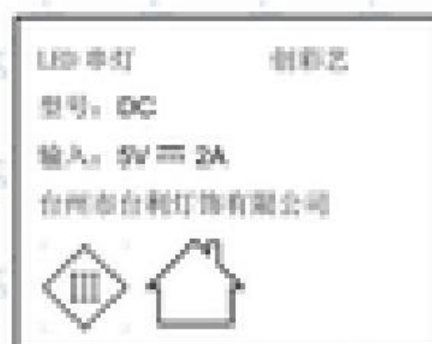

样品照片



照片 1



照片 2

*****报告结束*****

声 明

- 一、对检测报告若有异议,请于收到报告之日起十五天内向检测单位提出。
- 二、送样委托检测,检测结论仅对送检样品有效。
- 三、本检测报告涂改无效,无主检、审核、批准人员签字无效。
- 四、本检测报告无“检测专用章”无效。
- 五、未经本实验室书面同意,不得部分地复制本报告。
- 六、检测项目中“—”者,为分包检测项目。
- 七、受检剩余样品务必在收到本检测报告三个月内领取,逾期不领者,实验室将自行处理。

单位名称: 东莞市北测检测技术服务有限公司

地 址: 广东省东莞市松山湖科技八路1号3栋101、401室

邮政编码: 523808

电 话: (86)-0769-23301618

传 真: (86)-0769-23301618

网 址: <http://www.ntek-test.org.cn>